



označenie/No.:
MS/GME-FE/01/19

Číslo výtlačku/Copy No.:

MESAČNÁ SPRÁVA O KVALITE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
FERROENERGY s.r.o.
ZA MESIAC JANUÁR 2019

MONTHLY ENVIRONMENTAL REPORT
FERROENERGY s.r.o.
JANUARY 2019

Gestor/Sponsor: Ing. Jana Protivňáková špecialista pre environmentálny rozvoj	Posudzovateľ/Assessor: Ing. Soňa Köttelešová referent pre environment a CO ₂	Schvaľovateľ/Approver: Ing. Ján Novák Riaditeľ pre nákup, investície a tech. rozvoj	Vydanie č./ Issue No.:
Dátum/Date: 06.02. 2019	Dátum/Date: 06.02.2019	Dátum/Date: 06.02.2019	Dátum vydania/ Date of issue:
Podpis/Signature: 	Podpis/Signature: 	Podpis/Signature: 	06.02.2019

POPOL A TROSKOPOPOLČEKOVÁ ZMES vznikajúca na zariadeniach FERROENERGY s.r.o. v rámci výrobného cyklu

Ash and Slag-ash mixture originating in FERROENERGY s.r.o. during the production cycle


DRUH TYPE	ZOSTATOK Z PREDCHÁDZ. OBDOBIA REMAINDER FROM PREVIOUS PERIOD	VÝSKYT OCCURRENCE	ZHODNOTENIE V USSK UTILIZATION IN USSK	PREDAJ SELLING	UKLADANIE NA DISPOSAL ONTO		SKLADOVANIE STORAGE
					SKLÁDKY LANDFILLS	ODKALISKÁ IMPOUNDMENTS	
Popol ash	[t]	1 866	0	0	0	1 866	5 890
Troskopopolčeková zmes Slag-ash mixture	[t]	66 610	0	0	25 961	0	40 649
Január/JANUARY							

Komentár k tabuľke / Table Annotation:

VYSVETLENIE POJMOV/Explanation:

- **Zostatok z predchádzajúceho obdobia:** celkové množstvo reziduí skladovaných na dočasných skladoch, resp. odkaliskách z predchádzajúceho obdobia.
Remainder from previous period: total amount of residues from the previous period still stored in temporary stocks or impoundments.
 - **Výskyt:** vzniknuté množstvo technologických reziduí za uvedené časové obdobie.
Occurrence: Amount of technological residues produced in a given period.
 - **Zhodnotenie v USSK:** reálne množstvo reziduí, ktoré sa zhodnotilo v hutníckom cykle USSK za uvedené časové obdobie.
Utilization in USSK: Real residues amount utilized in the metallurgical cycle of USSK in a given period.
 - **Predaj:** reálne množstvo reziduí, ktoré sa za uvedené časové obdobie odpredalo externým odberateľom.
Selling: Real residues amount sold to external companies in a given period.
 - **Ukladanie na odkaliská:** množstvo reziduí uložených na odkaliskách Mokrá haldá za uvedené časové obdobie. Vzhľadom k tomu, že uložené rezidúá sa po odsedimentovaní ťažia a následne zhodnocujú, odpredávajú resp. zneškodňujú na skládkach, je celé uložené množstvo reziduí premietnuté aj do skladovania.
Disposal in the impoundments: Amount of residues stored in the converter sludge impoundments or in impoundment Wet dump in a given period. Considering that after sedimentation the stored residues is mined and further treated, sold or disposed onto the landfills, the whole stored quantity of residues is also reflected in the storage figures.
 - **Skladovanie:** celkové množstvo reziduí uložených na dočasné sklady zásob.
Storage: Total amount of residues stored in temporary stocks.
- Popis špecifického rezidua:**
 - Troskopopolčeková zmes - skladované množstvo pozostáva z aktuálneho množstva uloženého odpadu na odkalisku Mokrá haldá.
 - Slag-ash mixture - stored amount consists of current amount of waste in impoundment Wet dump.

Emisie z Ferroenergy s.r. o. / Emissions from Ferroenergy s.r.o.

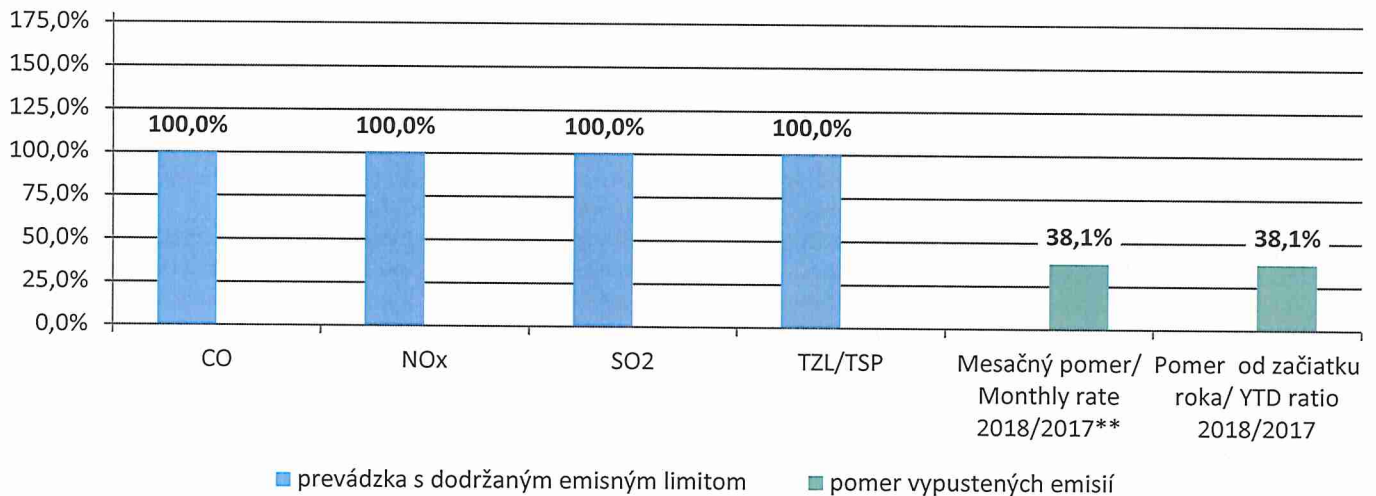

operation with observed emission limits ratio of discharged emissions

** - z dôvodu zrušenia prevádzky kotlov K4 a K5/ due to boiler shutdowns K4 – K5

PROTOKOLY EMISNÝCH HODNÔT Z AMS FERROENERGY S.R.O. PROTOCOLS OF EMISSION VALUES FROM FERROENERGY s.r.o. AMS

Zariadenie Facility	ZL Pollutant	EL* (mg/m ³)	Počet prekročení EL Number of EL Exceedings	Namerané množstvo ZL (kg) Measured Pollutant Amount	
				Pri dodržanom EL január 2019 Observance of EL JANUARY 2019	Pri dodržanom EL január 2018 Observance of EL JANUARY 2018
KOMÍN č. 1 <i>Kotly K1 – K5</i> Smoke Stack No. 1 – Boilers K1-K5	CO	100,0	0	5 681,4	43 720,0
	NO _x	194,6	0	30 978,4	179 113,4
	SO ₂	364,7	0	48 100,6	156 841,0
	TZL	10,5	0	1 780,0	5 597,4
KOMÍN č. 5 – <i>kotel K6</i> Smoke Stack No. 2 – Boiler K6	CO	246,3	0	2 354,0	0
	NO _x	197,4	0	34 728,1	0
	SO ₂	202,2	0	879,1	0
	TZL	19,6	0	568,4	0
KOMÍN č. 3- <i>kotel K7</i> Smoke Stack No. 3-Boiler K7	CO	241,0	0	1 792,1	3 736,7
	NO _x	193,7	0	32 945,0	32 226,6
	SO ₂	201,3	0	1 665,4	642,8
	TZL	19,1	0	387,9	544,4
KOMÍN č. 4- <i>kotel K6 Bypass</i> Smoke Stack No. 4-Boiler K6 Bypass	CO	-	0	1,2	0
	NO _x	-	0	44,2	0
	SO ₂	-	0	160,7	0
	TZL	-	0	4,5	0
KOMÍN č. 4- <i>kotel K7 Bypass</i> Smoke Stack No. 4-Boiler K7 Bypass	CO	-	0	0	0
	NO _x	-	0	0	0
	SO ₂	-	0	0	0
	TZL	-	0	0	0
	Suma		0		

*- emisný limit podľa rozhodnutia Slovenskej inšpekcie ŽP, Inšpektorát ŽP Košice (modifikovaný vážený priemer emisných limitov) / *the emission limit of pollution is specified by Slovak Environmental Inspection, branch Košice*

Vysvetlivky/Comments:

- **AMS** - automatizovaný monitorovací systém / *automatic monitoring system*
- **TZL** - tuhé znečisťujúce látky / *total solid particulates*
- **ZL** - znečisťujúca látka / *pollutant*
- **EL** - emisný limit / *emission limit*
- **Mesačný pomer / Monthly rate 2019/2018** – podiel vypustených špecifických emisií (kg emisií na GJ vyrobeného tepla) za hodnotený mesiac roka k vypusteným špecifickým emisiám za ten istý mesiac predchádzajúceho roka./ *the portion of discharged specified emissions (kilograms of emissions per 1 GJ of produced heat) for the evaluated month of the year to the discharged specific emissions for the same month of the previous year*
- **Pomer od začiatku roka / YTD ratio 2019/2018** – podiel vypustených špecifických emisií (kg emisií na GJ vyrobeného tepla) od začiatku hodnoteného roka k vypusteným špecifickým emisiám od začiatku predchádzajúceho roka / *the portion of discharged specified emissions (kilograms of emissions per 1 GJ of produced heat) from the beginning of the evaluated year to the discharged specific emissions from the beginning of the previous year.*

Výsledky externých oprávnených meraní emisií
External Mandatory Air Monitoring Results

neboli vykonané oprávnené merania / without external monitoring

KOMENTÁR (REMARKS):

V priebehu hodnoteného mesiaca nedošlo k žiadnej ekologickej havárii a nebolo štátnou správou započaté konanie za porušenie legislatívy v oblasti životného prostredia.

During the evaluated month did not occur any ecological accident and state authorities didn't begin any hearing for legislation violation in the field of environment.

PRÍLOHY (ANNEXES):

Príloha č. 1 (mesačné protokoly emisných hodnôt z AMS kotlov) / Annex no 1. (monthly protocols emission values of AMS boiler)

PRÍLOHA č. 1.

Ferroenergy s.r.o.

Komín K 01 (PK1-PK5)

4.2.2019

Mesačný protokol emisných hodnôt pre komín K 01 (PK1-PK5) za : 01.2019

Prevádzkovateľ: Ferroenergy s.r.o.

Meracie miesto: Komín K 01 (PK1-PK5)

Palivo	CO	Kop. KP. VPP. ZP. PU	NO _x	SO ₂	TZL
SHH - 60 m/h	100,0	194,6	20	364,7	10,5
EL - Priemerá mesačná hodnota	10	20	20	364,7	30
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N	31/0/0	31/0/0	31/0/0	31/0/0	31/0/0
N 48HP Valid / N 48HP N	31/0	31/0	31/0	31/0	31/0
N 48HP < 1*EL / N 48HP > 1*EL	31/0	31/0	31/0	31/0	31/0
N / %SHH F (cepi)	0,0/0	0,0/0	0,0/0	0,0/0	0,0/0
N SHH Valid / N SHH E (trátr)	725/0	725/0	725/0	725/0	725/0
N / %PDHF (cepi)	0,0/0	0,0/0	0,0/0	0,0/0	0,0/0
c - priem. hm. koncent. ZL ≤ EL	10,2	55,7	86,4	3,2	3,2
c - priem. hm. koncent. ZL > EL	568 630	30 978,4	48 100,6	1 780,0	568 630
c - priem. hm. koncent. ZL > EL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Q Spalin > EL	0	0	0	0	0
Q Spalin > EL	0	0	0	0	0
Q Spalin (R PDH > 10, m/h) [kg]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Q Spalin (R PDH > 10, m/h) [kg]	0	0	0	0	0

Slav	Bez	Ust	Náb	Zna	Zda	PDH - priemerá denná hodnota [mg/m ³]						48 hodinová priemerá hodnota [mg/m ³]					
						CO (PK1-PK5)	NO _x (PK1-PK5)	SO ₂ (PK1-PK5)	TZL (PK1-PK5)	CO (PK1-PK5)	NO _x (PK1-PK5)	SO ₂ (PK1-PK5)	TZL (PK1-PK5)				
1-1-19	0,00/0,24/2,4	2,4/2,4/2,4/0,0	0,00/0,00	0,00/0,00	0,00/0,00	7,3	57,5	108,6	3,8	5,8	58,9	108,7	3,8				
2-1-19	0,00/0,24/2,4	2,4/2,4/2,4/0,0	0,00/0,00	0,00/0,00	0,00/0,00	6,4	47,2	99,2	3,7	6,8	52,4	103,9	3,7				
3-1-19	0,00/0,24/2,4	2,4/2,4/2,4/0,0	0,00/0,00	0,00/0,00	0,00/0,00	7,9	71,7	110,6	4,0	7,1	58,5	104,4	3,8				
4-1-19	0,00/0,24/2,4	2,4/2,4/2,4/0,0	0,00/0,00	0,00/0,00	0,00/0,00	7,1	72,7	116,4	3,9	7,2	72,7	113,5	4,0				
5-1-19	0,00/0,24/2,4	2,4/2,4/2,4/0,0	0,00/0,00	0,00/0,00	0,00/0,00	6,2	60,7	109,5	3,6	6,0	77,0	113,1	3,8				
6-1-19	0,00/0,24/2,4	2,4/2,4/2,4/0,0	0,00/0,00	0,00/0,00	0,00/0,00	4,1	50,2	108,3	3,9	6,0	77,0	113,1	3,8				
7-1-19	0,00/0,24/2,4	2,4/2,4/2,4/0,0	0,00/0,00	0,00/0,00	0,00/0,00	14,1	97,2	108,3	3,9	11,5	88,7	108,1	3,8				
8-1-19	0,00/0,24/2,4	2,4/2,4/2,4/0,0	0,00/0,00	0,00/0,00	0,00/0,00	16,0	98,0	107,5	4,8	15,1	97,6	108,9	4,3				
9-1-19	0,00/0,24/2,4	2,4/2,4/2,4/0,0	0,00/0,00	0,00/0,00	0,00/0,00	10,7	102,0	169,4	4,1	13,3	100,0	107,0	3,8				
10-1-19	0,00/0,24/2,4	2,4/2,4/2,4/0,0	0,00/0,00	0,00/0,00	0,00/0,00	11,3	71,8	102,4	3,8	11,0	68,9	105,9	3,9				
11-1-19	0,00/0,24/2,4	2,4/2,4/2,4/0,0	0,00/0,00	0,00/0,00	0,00/0,00	10,8	79,3	107,8	3,7	11,1	75,7	105,7	3,8				
12-1-19	0,00/0,24/2,4	2,4/2,4/2,4/0,0	0,00/0,00	0,00/0,00	0,00/0,00	9,7	70,0	119,5	3,8	10,3	78,6	113,7	3,8				
13-1-19	0,00/0,24/2,4	2,4/2,4/2,4/0,0	0,00/0,00	0,00/0,00	0,00/0,00	9,3	44,5	111,4	3,8	9,5	61,2	115,5	3,8				
14-1-19	0,00/0,24/2,4	2,4/2,4/2,4/0,0	0,00/0,00	0,00/0,00	0,00/0,00	13,0	91,7	102,6	3,8	10,3	78,6	113,7	3,8				
15-1-19	0,00/0,24/2,4	2,4/2,4/2,4/0,0	0,00/0,00	0,00/0,00	0,00/0,00	9,0	47,7	95,6	3,5	4,7	68,7	99,1	3,6				
16-1-19	0,00/0,24/2,4	2,4/2,4/2,4/0,0	0,00/0,00	0,00/0,00	0,00/0,00	15,1	110,8	139,1	4,2	12,1	79,2	117,3	3,8				
17-1-19	0,00/0,24/2,4	2,4/2,4/2,4/0,0	0,00/0,00	0,00/0,00	0,00/0,00	34,9	89,9	120,2	4,2	25,0	100,3	129,6	4,2				
18-1-19	0,00/0,24/2,4	2,4/2,4/2,4/0,0	0,00/0,00	0,00/0,00	0,00/0,00	9,7	78,1	113,0	3,9	22,3	84,0	117,0	4,1				
19-1-19	0,00/0,24/2,4	2,4/2,4/2,4/0,0	0,00/0,00	0,00/0,00	0,00/0,00	11,9	46,5	86,7	3,8	10,8	62,3	100,3	3,8				
20-1-19	0,00/0,24/2,4	2,4/2,4/2,4/0,0	0,00/0,00	0,00/0,00	0,00/0,00	42,7	72,8	82,5	3,6	27,3	68,6	84,6	3,7				
21-1-19	0,00/0,24/2,4	2,4/2,4/2,4/0,0	0,00/0,00	0,00/0,00	0,00/0,00	21,6	82,9	96,0	3,6	32,1	67,8	89,3	3,6				
22-1-19	0,00/0,24/2,4	2,4/2,4/2,4/0,0	0,00/0,00	0,00/0,00	0,00/0,00	28,8	99,2	113,4	5,1	35,2	61,0	101,7	4,3				
23-1-19	0,00/0,24/2,4	2,4/2,4/2,4/0,0	0,00/0,00	0,00/0,00	0,00/0,00	13,1	98,8	141,7	3,5	20,9	98,0	114,0	4,3				
24-1-19	0,00/0,24/2,4	2,4/2,4/2,4/0,0	0,00/0,00	0,00/0,00	0,00/0,00	7,6	71,7	106,7	4,2	10,3	84,2	110,7	4,3				
25-1-19	0,00/0,24/2,4	2,4/2,4/2,4/0,0	0,00/0,00	0,00/0,00	0,00/0,00	6,1	80,4	110,8	4,9	8,6	68,0	108,7	4,6				
26-1-19	0,00/0,24/2,4	2,4/2,4/2,4/0,0	0,00/0,00	0,00/0,00	0,00/0,00	4,6	71,5	103,4	4,6	5,9	65,9	107,1	4,7				
27-1-19	0,00/0,24/2,4	2,4/2,4/2,4/0,0	0,00/0,00	0,00/0,00	0,00/0,00	4,2	46,0	101,9	4,3	5,3	60,6	102,6	4,4				
28-1-19	0,00/0,24/2,4	2,4/2,4/2,4/0,0	0,00/0,00	0,00/0,00	0,00/0,00	8,0	46,7	85,4	4,3	6,2	48,2	93,6	4,3				
29-1-19	0,00/0,24/2,4	2,4/2,4/2,4/0,0	0,00/0,00	0,00/0,00	0,00/0,00	14,6	46,7	101,1	3,6	11,3	46,2	93,6	4,0				
30-1-19	0,00/0,24/2,4	2,4/2,4/2,4/0,0	0,00/0,00	0,00/0,00	0,00/0,00	6,1	48,7	117,1	3,2	10,4	47,2	108,1	3,4				
31-1-19	0,00/0,24/2,4	2,4/2,4/2,4/0,0	0,00/0,00	0,00/0,00	0,00/0,00	3,1	63,7	99,6	3,9	6,0	62,2	108,3	3,6				
SUMA	238718/174474	77188/27380	2774/0	0/0/0/0	2271/0	12,4	72,0	108,9	4,0	4,3	70,0	108,6	4,0				

Označenie PDH, 48HP, PMH	
F	naplnená PDH (Pekár plný) a SHH < 20 počtu SHH (Ušľahný prevádzky)
N	prázdna PDH, 48HP, PMH
G	POPEL (48HP-1, 1,EL), PAMPEL

Mesačný protokol emisného monitorovania K6 za :

01.2019

Prevádzkovateľ: Ferroenergy s.r.o.

Meracie miesto: Kotel K6

Palivo		PU, ZP, KP			
ZL	PHH - 60min	CO	NO _x	SO ₂	TZL
EL - Priemerná mesačná hodnota	[mg/m ³ _{nd}]	246,3	197,4	202,2	19,6
I - interval spoľahlivosti	[%EL]	10	20	20	30
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I		731 / 0	731 / 0	731 / 0	731 / 0
N PHH Valid / N PHH F / N PHH E		731/0/12	731/0/12	731/0/12	731/0/9
% PHH F z N _{stabil}		0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
N PDH < 1,1.EL+I / N PDH > 1,1.EL+I		31 / 0	31 / 0	31 / 0	31 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N		31/0/0	31/0/0	31/0/0	31/0/0
c - priem. hm. koncent. ZL ≤ EL	[mg/m ³ _{ns}]	13,3	196,1	5,0	3,2
množstvo ZL ≤ EL	[kg]	2 354,0	34 728,1	879,1	568,4
Q Spalín ≤ EL	[tis. Nm ³]	177 071	177 071	177 071	177 071
c - priem. hm. koncent. ZL > EL	[mg/m ³ _{ns}]	0,0	0,0	0,0	0,0
množstvo ZL > EL	[kg]	0,0	0,0	0,0	0,0
Q Spalín > EL	[tis. Nm ³]	0	0	0	0
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje)	[kg]	0,0	0,0	0,0	0,0
Q Spalín (N PDH F > 10, nezist. údaje)	[tis. Nm ³]	0	0	0	0

Poč hodín za mesiac - ustálený chod : 732							PDH - priemerné denné hodnoty [mg/m ³ _{nd}]			
Stav:	Bez	Ust	Náb	ZmQ	Vyp.	Odst	PU, ZP, KP			
Deň	-	'''	N	Q	V	Z	CO	NO _x	SO ₂	TZL
1-1-19	0	24	0	0	0	0	16,4	178,3	1,0	2,8
2-1-19	0	24	0	0	0	0	11,9	176,3	8,9	2,6
3-1-19	0	23	0	1	0	0	12,3	176,5	4,0	2,7
4-1-19	0	23	0	1	0	0	17,1	176,9	8,4	3,0
5-1-19	0	24	0	0	0	0	16,1	172,6	14,3	2,6
6-1-19	0	24	0	0	0	0	15,7	175,0	6,4	4,9
7-1-19	0	24	0	0	0	0	23,3	169,0	9,4	7,3
8-1-19	0	23	0	1	0	0	13,4	188,5	1,8	2,5
9-1-19	0	24	0	0	0	0	7,6	177,0	7,0	2,2
10-1-19	0	23	0	1	0	0	22,5	156,8	5,4	3,4
11-1-19	0	22	0	2	0	0	12,2	175,6	4,9	4,1
12-1-19	0	23	0	1	0	0	6,0	187,0	3,2	2,5
13-1-19	0	23	0	1	0	0	7,0	187,4	2,9	2,4
14-1-19	0	22	0	2	0	0	8,5	179,9	1,9	2,5
15-1-19	0	24	0	0	0	0	7,3	186,4	5,1	2,3
16-1-19	0	24	0	0	0	0	6,3	190,1	5,3	2,4
17-1-19	0	24	0	0	0	0	9,7	185,0	1,3	2,7
18-1-19	0	24	0	0	0	0	5,2	183,9	8,9	2,7
19-1-19	0	22	0	2	1	0	9,8	181,2	10,2	2,8
20-1-19	0	24	0	0	0	0	10,9	187,3	1,9	2,6
21-1-19	0	24	0	0	0	0	17,0	187,0	3,1	3,1
22-1-19	0	24	0	0	0	0	13,2	183,7	5,0	2,7
23-1-19	0	24	0	0	0	0	9,7	184,3	9,5	3,3
24-1-19	0	24	0	0	0	0	12,9	183,0	1,6	4,4
25-1-19	0	24	0	0	0	0	7,8	178,1	2,8	3,2
26-1-19	0	24	0	0	0	0	10,2	182,6	1,3	3,1
27-1-19	0	24	0	0	0	0	10,9	180,1	5,9	2,4
28-1-19	0	24	0	0	0	0	14,9	180,4	2,7	2,3
29-1-19	0	24	0	0	0	0	11,0	180,2	1,4	2,2
30-1-19	0	24	0	0	0	0	12,1	182,9	0,8	2,2
31-1-19	0	24	0	0	0	0	10,8	182,8	0,6	2,3
SUMA	0	732	0	12	1	0	11,9	180,5	4,7	3,0

Označenie PDH	
F	neplatná PDH (Počet platných PHH < 2/3 počtu PHH Ustálenej prevádzky)
N	nerovaná PDH (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0)
	platná PDH
G	PDH > 1,1.EL+I

Dátum PDH > 1,1.EL + I	CO	NO _x	SO ₂	TZL
	x	x	x	x

Mesačný protokol emisného monitorovania K6_{BYPAS} z : 01.2019

Prevádzkovateľ: Ferroenergy s.r.o.

Meracie miesto: K6 - Bypassový komín

Palivo	PU, ZP, KP				
ZL	PHH - 60min.	CO	NO _x	SO ₂	TZL
EL - Priemerná mesačná hodnota	[mg/m ³ _{nd}]	-	-	-	-
I - interval spoľahlivosti	[%EL]	10	20	20	30
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I		-	-	-	-
N PHH Valid / N PHH F / N PHH E		1/0/0	1/0/0	1/0/0	1/0/0
% PHH F z N _{stabil}		0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
N PDH < 1,1.EL+I / N PDH > 1,1.EL+I		-	-	-	-
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N		1/0/30	1/0/30	1/0/30	1/0/30
c - priem. hm. koncent. ZL ≤ EL	[mg/m ³ _{ns}]	5,7	216,8	787,7	22,2
množstvo ZL ≤ EL	[kg]	1,2	44,2	160,7	4,5
Q Spalín ≤ EL	[tis. Nm ³]	204	204	204	204
c - priem. hm. koncent. ZL > EL	[mg/m ³ _{ns}]	0,0	0,0	0,0	0,0
množstvo ZL > EL	[kg]	0,0	0,0	0,0	0,0
Q Spalín > EL	[tis. Nm ³]	0	0	0	0
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje)	[kg]	0,0	0,0	0,0	0,0
Q Spalín (N PDH F > 10, nezist. údaje)	[tis. Nm ³]	0	0	0	0

Počet hod. za mesiac - cez bypas.komín :							PDH - priemerné denné hodnoty [mg/m ³ _{nd}]			
Stav:	Bez	Ust	Náb	ZmQ	Vyp.	Odst	PU, ZP, KP			
Deň	-	'''	N	Q	V	Z	CO	NO _x	SO ₂	TZL
1-1-19	0	24	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
2-1-19	0	24	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
3-1-19	0	23	0	1	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
4-1-19	0	23	0	1	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
5-1-19	0	24	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
6-1-19	0	24	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
7-1-19	0	24	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
8-1-19	0	23	0	1	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
9-1-19	0	24	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
10-1-19	0	23	0	1	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
11-1-19	0	22	0	2	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
12-1-19	0	23	0	1	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
13-1-19	0	23	0	1	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
14-1-19	0	22	0	2	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
15-1-19	0	24	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
16-1-19	0	24	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
17-1-19	0	24	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
18-1-19	0	24	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
19-1-19	0	22	0	2	1	0	5,6	201,4	524,4	15,3
20-1-19	0	24	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
21-1-19	0	24	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
22-1-19	0	24	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
23-1-19	0	24	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-1-19	0	24	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
25-1-19	0	24	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
26-1-19	0	24	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
27-1-19	0	24	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
28-1-19	0	24	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
29-1-19	0	24	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
30-1-19	0	24	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
31-1-19	0	24	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMA	0	732	0	12	1	0	5,6	201,4	524,4	15,3

Označenie PDH

F	neplatná PDH (Počet planých PHH < 2/3 počtu PHH Ustálenej prevádzky)
N	nemieraná PDH (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0)
	platná PDH
G	PDH > 1,1.EL+I (nepouž.)

Mesačný protokol emisného monitorovania K7 za :

01.2019

Prevádzkovateľ: Ferroenergy s.r.o.

Meracie miesto: Kotel K7

Palivo	PU, ZP, KP	PU, ZP, KP			
		CO	NO _x	SO ₂	TZL
ZL	PHH - 60min.				
EL - Priemerná mesačná hodnota	[mg/m ³ _{nd}]	241,0	193,7	201,3	19,1
l - interval spoľahlivosti	[%EL]	10	20	20	30
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I		697 / 0	697 / 0	697 / 0	697 / 0
N PHH Valid / N PHH F / N PHH E		697/2/18	697/2/18	697/2/18	697/2/14
% PHH F z N _{stabil}		0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %
N PDH < 1,1.EL+I / N PDH > 1,1.EL+I		31 / 0	31 / 0	31 / 0	31 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N		31/0/0	31/0/0	31/0/0	31/0/0
c - priem. hm. koncent. ZL ≤ EL	[mg/m ³ _s]	10,7	196,2	9,9	2,3
množstvo ZL ≤ EL	[kg]	1 792,1	32 945,0	1 665,4	387,9
Q Spalin ≤ EL	[tis. Nm ³]	167 897	167 897	167 897	167 897
c - priem. hm. koncent. ZL > EL	[mg/m ³ _s]	0,0	0,0	0,0	0,0
množstvo ZL > EL	[kg]	0,0	0,0	0,0	0,0
Q Spalin > EL	[tis. Nm ³]	0	0	0	0
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje)	[kg]	0,0	0,0	0,0	0,0
Q Spalin (N PDH F > 10, nezist. údaje)	[tis. Nm ³]	0	0	0	0

Poč hodín za mesiac - ustálený chod : 699							PDH - priemerné denné hodnoty [mg/m ³ _{nd}]			
Stav:	Bez	Ust	Náb	ZmQ	Vyp.	Odst	PU, ZP, KP			
Deň	-	""	N	Q	V	Z	CO	NO _x	SO ₂	TZL
1-1-19	0,	24,	0,	0,	0,	0,	11,9	183,2	7,0	1,0
2-1-19	0,	24,	0,	0,	0,	0,	10,6	182,2	7,5	0,2
3-1-19	0,	24,	0,	0,	0,	0,	13,0	178,6	8,1	0,8
4-1-19	0,	22,	0,	2,	0,	0,	12,6	180,0	6,9	1,2
5-1-19	0,	22,	0,	2,	0,	0,	16,4	169,8	20,2	0,6
6-1-19	0,	20,	0,	4,	0,	0,	14,8	175,7	9,5	0,5
7-1-19	0,	22,	0,	2,	0,	0,	15,6	167,5	6,9	0,4
8-1-19	0,	23,	0,	1,	0,	0,	11,0	180,2	5,4	0,5
9-1-19	0,	20,	0,	4,	0,	0,	11,0	183,8	10,7	0,3
10-1-19	0,	23,	0,	1,	0,	0,	9,2	184,8	13,3	0,0
11-1-19	0,	22,	0,	2,	0,	0,	20,6	186,0	14,1	0,0
12-1-19	0,	24,	0,	0,	0,	0,	7,0	184,1	13,9	0,5
13-1-19	0,	24,	0,	0,	0,	0,	7,3	178,5	14,5	0,6
14-1-19	0,	24,	0,	0,	0,	0,	4,0	189,8	16,4	0,1
15-1-19	0,	22,	0,	2,	0,	0,	9,3	178,1	8,9	0,1
16-1-19	0,	24,	0,	0,	0,	0,	11,1	178,8	8,4	0,6
17-1-19	0,	21,	0,	3,	0,	0,	5,1	176,5	7,6	1,3
18-1-19	0,	24,	0,	0,	0,	0,	5,7	176,9	9,4	2,2
19-1-19	0,	23,	0,	1,	0,	0,	6,6	172,9	7,4	2,0
20-1-19	0,	23,	0,	1,	0,	0,	12,4	181,1	9,2	4,7
21-1-19	0,	24,	0,	0,	0,	0,	7,6	184,7	9,8	4,7
22-1-19	0,	24,	0,	0,	0,	0,	11,4	188,2	9,2	4,6
23-1-19	0,	22,	0,	2,	0,	0,	9,1	186,3	17,1	4,7
24-1-19	0,	22,	0,	2,	0,	0,	6,5	179,0	5,7	3,2
25-1-19	0,	22,	0,	2,	0,	0,	6,6	184,8	9,6	2,9
26-1-19	0,	22,	0,	2,	0,	0,	4,0	185,4	8,9	3,5
27-1-19	0,	22,	0,	2,	0,	0,	6,4	186,2	7,5	4,6
28-1-19	0,	23,	0,	1,	0,	0,	6,2	191,4	7,1	4,1
29-1-19	0,	22,	0,	2,	0,	0,	6,4	186,1	5,6	4,5
30-1-19	0,	20,	0,	4,	0,	0,	10,7	183,9	4,8	4,5
31-1-19	0,	21,	0,	3,	0,	0,	7,3	174,9	4,5	3,5
SUMA	0,	699,	0,	45,	0,	0,	9,6	181,3	9,5	2,0

Označenie PDH	
F	neplatná PDH (Počet planých PHH < 2/3 počtu PHH Ustálenej prevádzky)
N	nemeraná PDH (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0)
	platná PDH
G	PDH > 1,1.EL+I

Dátum PDH > 1,1.EL + I	CO	NO _x	SO ₂	TZL
	x	x	x	x

Mesačný protokol emisného monitorovania za :

01.2019

Prevádzkovateľ: Ferroenergy s.r.o.

Meracie miesto: K7 - Bypassový komín

Palivo	PU, ZP, KP			
	CO	NO _x	SO ₂	TZL
PHH - 60 min.				
EL - Priemerná mesačná hodnota [mg/m ³ _{nr}]	-	-	-	-
I [%EL]	10	20	20	30
N PDH > 1,1.EL + I	0	0	0	0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N	0/0/31	0/0/31	0/0/31	0/0/31
N PHH > 2 EL + I	-	-	-	-
% F z N _{stabil} (≤5)	0,0	0,0	0,0	0,0
N / %PHH F (nepl.)	0/0,0	0/0,0	0/0,0	0/0,0
N / %PHH E (náhr.)	0/0,0	0/0,0	0/0,0	0/0,0
N / %PDH F (nepl.)	0/0,0	0/0,0	0/0,0	0/0,0
c - priem. hm. koncent. ZL ≤ EL [mg/m ³]	0,0	0,0	0,0	0,0
množstvo ZL ≤ EL [kg]	0,0	0,0	0,0	0,0
Q Spalin ≤ EL [tis. Nm ³]	0	0	0	0
c - priem. hm. koncent. ZL > EL [mg/m ³]	0,0	0,0	0,0	0,0
množstvo ZL > EL [kg]	0,0	0,0	0,0	0,0
Q Spalin > EL [tis. Nm ³]	0	0	0	0
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje) [kg]	0,0	0,0	0,0	0,0
Q Spalin (N PDH F > 10, nezist. údaje) [tis. Nm ³]	0	0	0	0

Počet hod. za mesiac - cez bypas.komín :							PDH - priemerné denné hodnoty [mg/m ³ _{nr}]							
Stav:	Bez	Ust	Náb	ZmQ	Vyp.	Odst	PU, ZP, KP							
Deň	-	'''	N	Q	V	Z	CO	NO _x	SO ₂	TZL				
1-1-19	0	24	0	0	0	0	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
2-1-19	0	24	0	0	0	0	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
3-1-19	0	24	0	0	0	0	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
4-1-19	0	22	0	2	0	0	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
5-1-19	0	22	0	2	0	0	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
6-1-19	0	20	0	4	0	0	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
7-1-19	0	22	0	2	0	0	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
8-1-19	0	23	0	1	0	0	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
9-1-19	0	20	0	4	0	0	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
10-1-19	0	23	0	1	0	0	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
11-1-19	0	22	0	2	0	0	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
12-1-19	0	24	0	0	0	0	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
13-1-19	0	24	0	0	0	0	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
14-1-19	0	24	0	0	0	0	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
15-1-19	0	22	0	2	0	0	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
16-1-19	0	24	0	0	0	0	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
17-1-19	0	21	0	3	0	0	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
18-1-19	0	24	0	0	0	0	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
19-1-19	0	23	0	1	0	0	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
20-1-19	0	23	0	1	0	0	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
21-1-19	0	24	0	0	0	0	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
22-1-19	0	24	0	0	0	0	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
23-1-19	0	22	0	2	0	0	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
24-1-19	0	22	0	2	0	0	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
25-1-19	0	22	0	2	0	0	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
26-1-19	0	22	0	2	0	0	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
27-1-19	0	22	0	2	0	0	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
28-1-19	0	23	0	1	0	0	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
29-1-19	0	22	0	2	0	0	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
30-1-19	0	20	0	4	0	0	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
31-1-19	0	21	0	3	0	0	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
SUMA	0	699	0	45	0	0								

Označenie PDH	
F	neplatná PDH (Počet planých PHH < 2/3 počtu PHH Ustálenej prevádzky)
N	nemeraná PDH (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0)
	platná PDH
G	PDH>1,1.EL+I

Dátum PDH > 1,1.EL + I	CO	NO _x	SO ₂	TZL
	x	x	x	x

